

## **Brandskydd vid tillfälliga övernattningar**

Det förekommer ibland vid exempelvis sportevenemang, att grupper övernattar i lokaler som inte är avsedda för det. Vid tillfällig övernattningslokal i skolor eller idrottsanläggningar förändras förutsättningarna för brandskyddet. Dessa anläggningar är dimensionerade för daglig verksamhet som inte innebär att personer övernattar. Byggnader som till exempel hotell, är avsedda för tillfällig övernattningslokal, och har därför högre krav på brandskyddet.

Här har räddningstjänsten sammanställt riktlinjer som gör att säkerheten i tillfälliga övernattningslokaler blir tillgodosedda. Räddningstjänsten förutsätter att fullgott brandskydd redan existerar för den dagliga verksamheten.

### **Anmäl**

Anmälningsblankett skall fyllas i och skickas in till [inrebefal@hka.se](mailto:inrebefal@hka.se) minst sju dagar innan övernattningslokal. Anmälningsblankett finns på att ladda ner på vår hemsida [www.hka.se](http://www.hka.se)

### **Utrymningsvägar**

Övernattningslokalen ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Det innebär att om den ena utrymningsvägen blockeras av en brand, så ska inte den andra kunna blockeras av samma brand. Det innebär också att utrymningsvägarna inte får passera genom samma utrymme på vägen ut utanför byggnaden.

Den ena utrymningsvägen kan utgöras av ett fönster om fönstrets underkant är belägen högst två (2) meter över marken, och högst 1,2 meter över golvet. Fönstret måste vara lätt att öppna utan nyckel eller andra verktyg och ha en fri öppning med minst 0,5 meters bredd och minst 0,6 meters höjd.

Dörrarna i utrymningsvägarna ska vara utåtgående och lätta att öppna utan nyckel eller andra verktyg.

### **Vägledande markeringar**

Belysta eller genomlysta utrymningsskyltar ska placeras så att de är synliga i utrymningsvägarnas hela sträckning till det fria.

### **Belysning i utrymningsvägar**

Belysningen i utrymningsvägarna ska lämnas tänd nattetid.


### **Brandlarmsanläggning**

Varje lokal som används för tillfälliga övernattningslokaler skall minst en fungerande brandvarnare vara placerad i taket. Byggnader med automatiskt brandlarm och utrymningslarm i utrymningsvägarna skall kompletteras med minst en brandvarnare i övernattningslokalen. Larmknappar för att aktivera utrymningslarmet skall vara lättidentifierade och vara belägna på lämpliga platser. Byggnader med heltäckande automatiskt brandlarm och utrymningslarm ersätts detta kravet på brandvarnare.

## Persontäthet

Varje person ska ha minst 3 m<sup>2</sup> att disponera i lokalens sovdel.

Beräknad yta för varje sängplats.



1 sängplats = 3 m<sup>2</sup>.

## Släckutrustning

Inomhusbrandpost eller handbrandsläckare ska finnas tillgängligt. Man bör aldrig ha längre än 25 meter till närmaste släckanordning.

## Telefon

Telefon ska finnas tillgänglig dygnet runt för att eventuellt larma 112.


## Information

Alla som vistas i lokalerna ska informeras om säkerhets- och ordningsregler, utrymningsvägar och släckutrustning.

## Kontrollrutiner

Den som är ansvarig ska inför varje övernattningsstillfälle kontrollera att lokal och släckutrustning är tillfredsställande.

Exempel 1

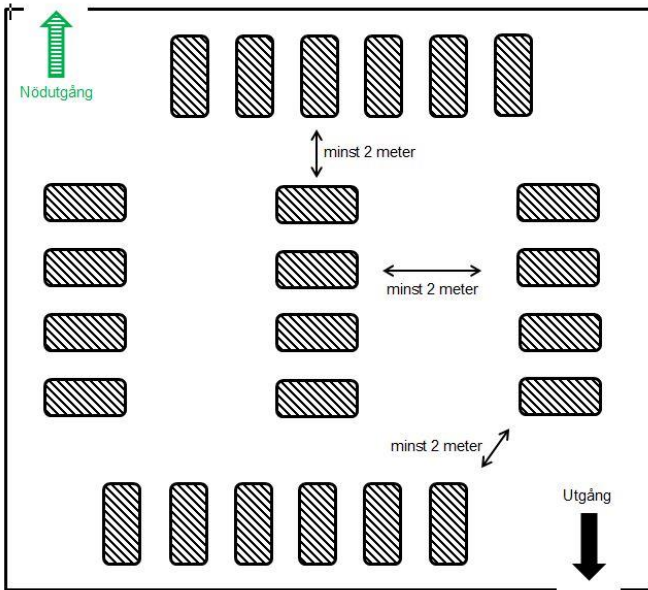

Exempel 2

